



製 番	WJ-EIC1	製 品 名	J・ワイド 埋込 お知らせスイッチ チェック用	特定電気用品
			単極片切 1.5A-100V	第三角法

適合アダプターキット：WJ-24HFD3

アダプターキット+お知らせスイッチ組合せ品番：VJ-EID03

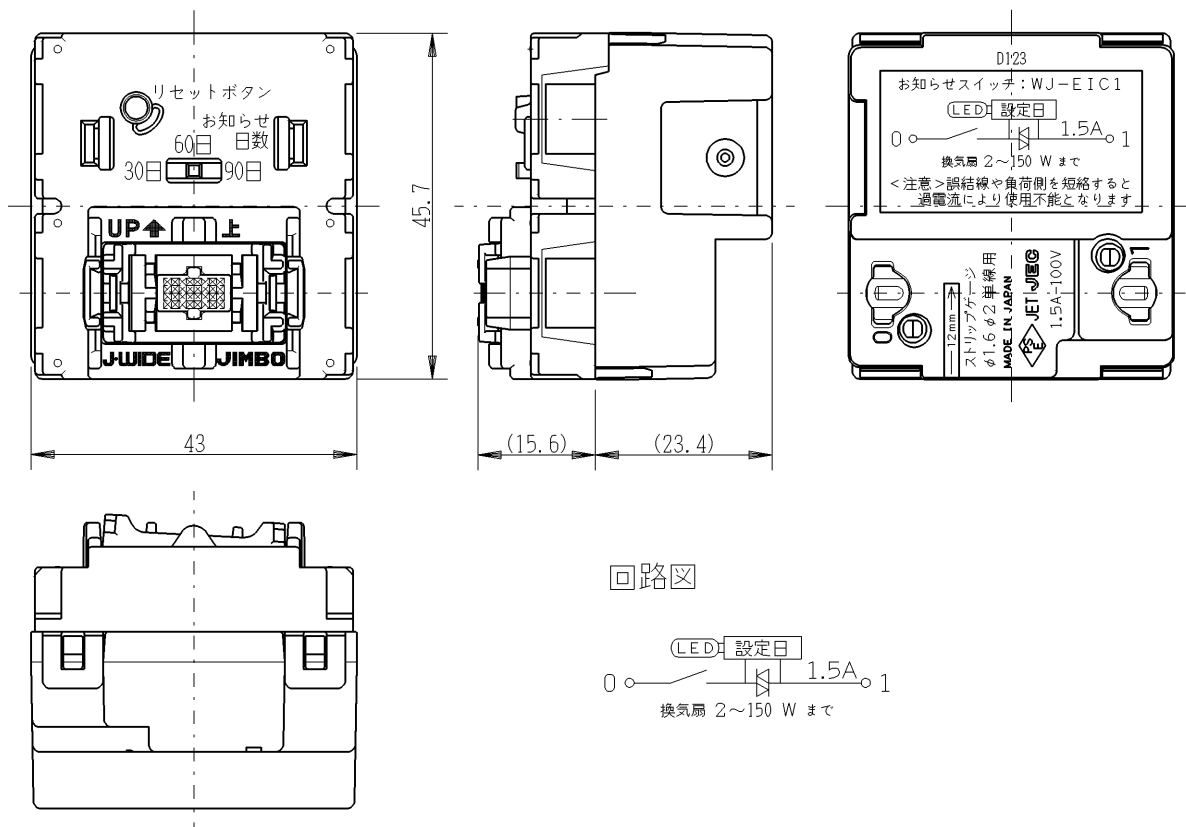

組合せ結線例（下側3路スイッチによる 換気扇 弱強切換）

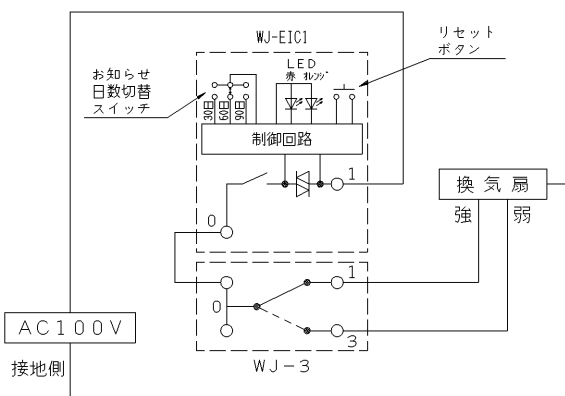

製品仕様・概略

- ・常時換気システムの主電源スイッチで、トピラ内のスイッチのON/OFFにより、換気扇用のAC100Vを開閉する。
- ・ON時にはLED表示（赤色）点灯する。
- ・設定日数の10日前より、LED表示（オレンジ）点灯する。
- ・設定日数経過後、LED表示（赤色）が点滅する。
（LED点滅間隔 点灯：0.5秒 消灯：0.5秒）
（換気扇はOFFせず。）
- ・設定日数：約 30・60・90日
- ・開閉部：機械式（機械式接点ON時、トライアックは常時ON）
- ・配線方式：2線式

<その他>

- ・経過日数はスイッチをOFFにしても保持され、再度ONにすると継続される。設定日数経過後も同様に保持される。（停電時にも同様となる。）
- ・ON時にリセットボタンを押すと、LED表示はテスト動作し、その後、リセットされる。
（テスト動作：赤点灯：2秒 オレンジ点灯：2秒 赤点滅：3回）
- ・ON時に設定日数を切り替えると、スイッチ位置が30日：1回、60日：2回、90日：3回、LED表示（オレンジ）が点滅し、リセットスタートされる。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作
成

2016年06月16日



神保電器株式会社